

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
на услугу по замене кабеля питания от КТП 570 до РП-30
504 корпуса (лот №25)
для ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

Подразделение главного инженера ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки (лот №25) на замену кабеля питания от КТП-570 до РП-30.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Подача коммерческого предложения возможна как на весь лот, так и на отдельные позиции (при многопозиционной закупке).


Срок подачи предложений: до 23⁵⁹ 23.07.2021.

Сроки рассмотрения предложений: с 26.07.2021 по 27.07.2021.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Романова Алёна Александровна, e-mail: zakupki-azk-emc@kamaz.org, тел. (8552) 37-48-51.


Организатор закупочной процедуры

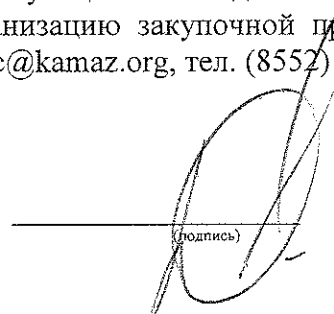

(подпись)

И.В. Юмагулов

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org. Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщенная информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

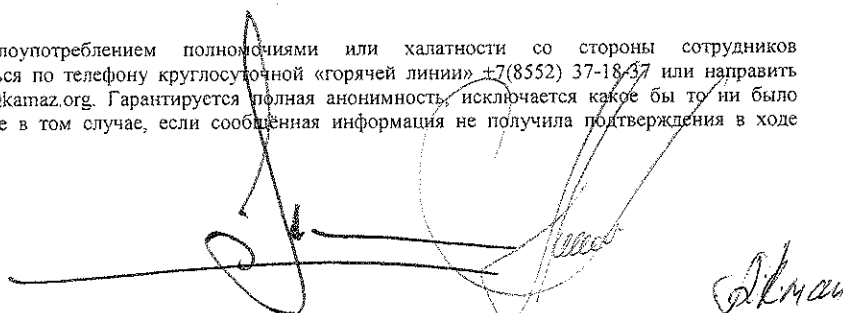

И.В. Юмагулов

УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

Главный инженер

И.В. Юмагулов

« » 2021г.

Описание предмета закупки
(лот №25-замена кабеля питания от КТП-570 до РП-30 504 корпуса «ООО
«АвтоЗапчасть КАМАЗ»)

Предмет закупки:

Предоставление услуги по замене кабеля питания от КТП-570 до РП-30 504 корпуса.



Количественная характеристика:

1. Дефектная ведомость №5 «Замена провода от КТП-570 до РП-30»— приложение 1.
2. Схема замены кабеля-приложения 2.

Основные условия, на которых планируется заключение договора:

1. Условия оплаты – с отсрочкой платежа до 45 календарных дней по фактически выполненным объемам работ на основании подписанных с обеих сторон актов выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и выставленных счетов-фактур до 2-го числа месяца, следующего за расчетным.


Романова Алёна Александровна, инженер ЭМЦ
37-48-51

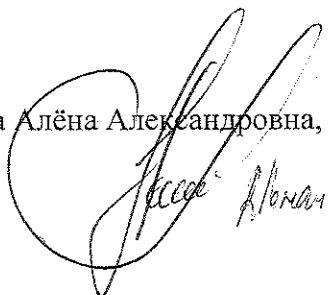

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор закупки
Главный инженер
И.В. Юмагулов
« » 2021г.

**Порядок и критерии оценки качества предложений участников на услугу
№20 замене кабеле питания от КТП-570 до РП-30 504 корпуса (лот №25)
«ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»**

| Показатель | Вес критерия | Оценка по критерию | Определение рейтинга предложения |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цена | 100% | 10 баллов | Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов. По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целого числа): $Б = 10 / (Цп / Цмин), \text{ где}$ Б – количество баллов по критерию цена; 10 – максимальный балл по критерию цена; Цп – цена предложения; Цмин – минимальная цена предложения. |
| Итого: | 100% | 10 баллов | |

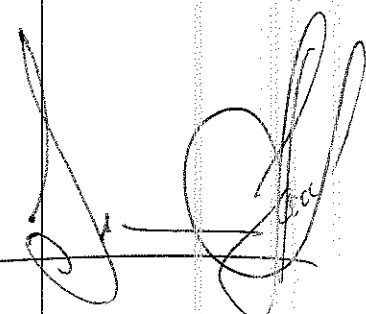
Иван

ООО "АвтоЗапчасть КАМАЗ"

Утверждаю:
Главный инженер
И.В. Юмагулов

" 22 " 10 2020 г.

от " 22 " 10 2020 г.

Дефектная ведомость № 5-20
Замена провода от КТП 570 до РП30

504 корпус

наименование объекта

инв. № 004008

Вид дефекта:
Износ: нарушение целостности провода АВВГ 4х120

Необходимые для ремонта запасные части и материалы:

| Наименование | ед. изм | кол-во |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1) Демонтаж провода АВВГ 4х120 по высотам, всего: | м | 134 |
| а) отметка 0 | м | 32 |
| б) отметка +8 | м | 36 |
| в) отметка +16 | м | 66 |
| 2) Монтаж провода ВВГнг ФРЛС 5х120 по высотам, всего: | м | 134 |
| а) отметка 0 | м | 32 |
| б) отметка +8 | м | 36 |
| в) отметка +16 | м | 66 |
| Запрессовка кабеля на медные наконечники сечения 120 | шт | 10 |

Члены комиссии:

Начальник ЭМЦ

Д.В. Красноперов

Зам. Начальника цеха ЭМЦ


И.Ш. Шайхулов

Ведущий инженер

А.Р. Гариев

Старший мастер

А.Т. Хабибуллин

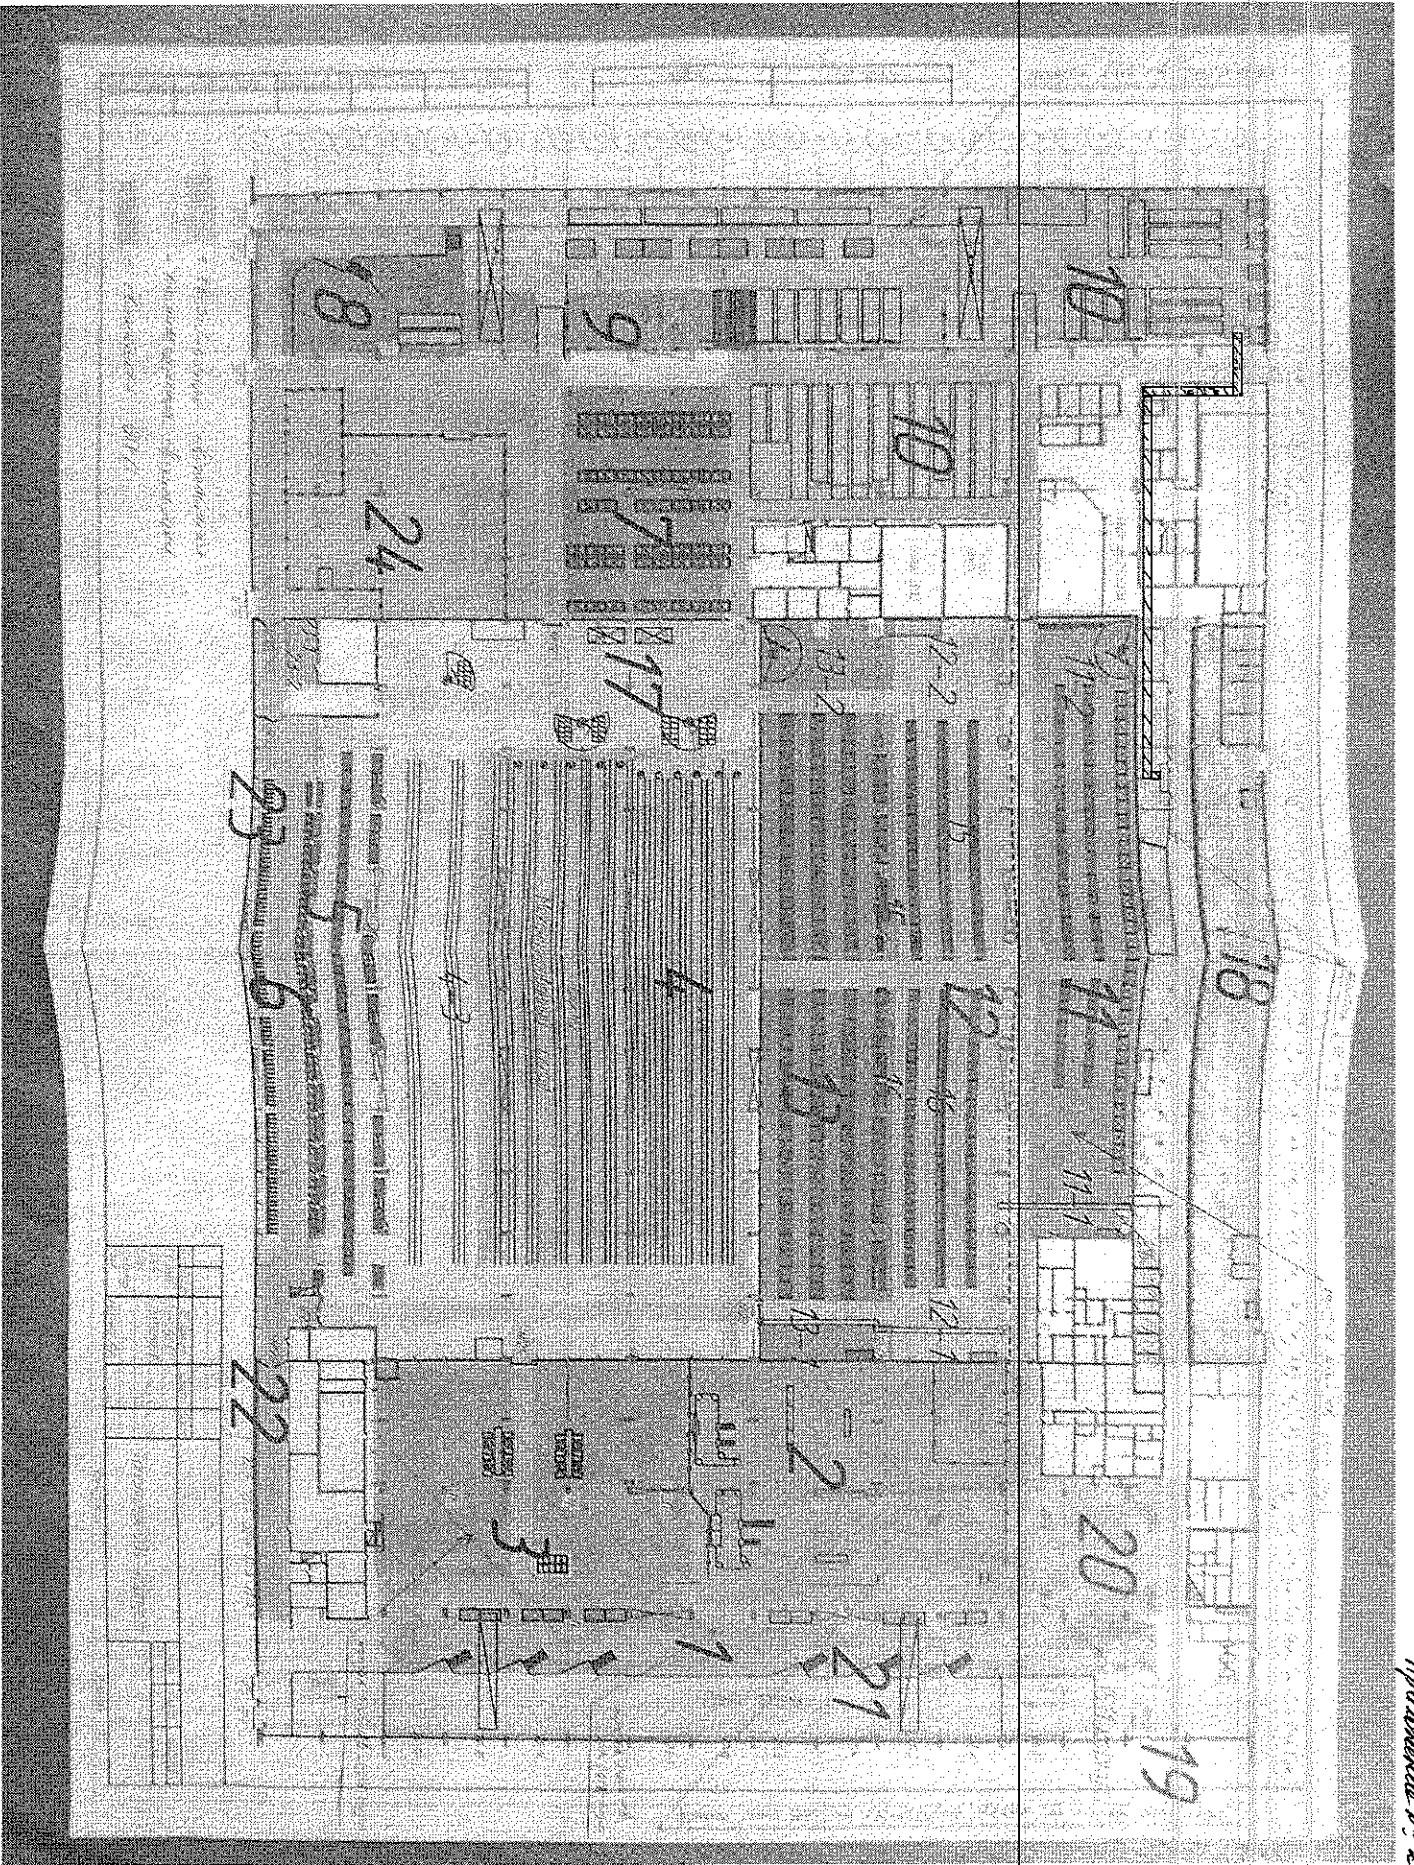

Проект № 2