

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ**  
**на услугу по замене кабеля питания от КТП 570 до РП-30**  
**504 корпуса (лот №25)**  
**для ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»**

Подразделение главного инженера ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки (лот №25) на замену кабеля питания от КТП-570 до РП-30.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента и представить коммерческое предложение участника закупки.

Подача коммерческого предложения возможна как на весь лот, так и на отдельные позиции (при многопозиционной закупке).


Срок подачи предложений: до 23<sup>59</sup> 21.05.2021.

Сроки рассмотрения предложений: с 22.05.2021 по 23.05.2021.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.



Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Романова Алёна Александровна, e-mail: [zakupki-azk-emc@kamaz.org](mailto:zakupki-azk-emc@kamaz.org), тел. (8552) 37-48-51.

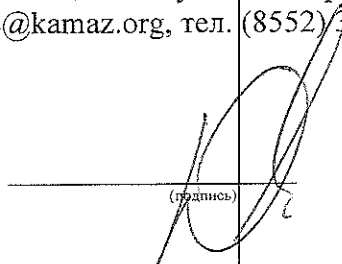Организатор закупочной процедуры

  
(подпись)

И.В. Юмагулов

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес [compliance@kamaz.org](mailto:compliance@kamaz.org). Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

Главный инженер

И.В. Юмагулов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

**Описание предмета закупки**  
(лот №25-замена кабеля питания от КТП-570 до РП-30 504 корпуса «ООО  
«АвтоЗапчасть КАМАЗ»)

**Предмет закупки:**

Предоставление услуги по замене кабеля питания от КТП-570 до РП-30 504 корпуса.



**Количественная характеристика:**

1. Дефектная ведомость №5 «Замена провода от КТП-570 до РП-30»— приложение 1.
2. Схема замены кабеля-приложения 2.

**Основные условия, на которых планируется заключение договора:**

1. Условия оплаты – с отсрочкой платежа до 45 календарных дней по фактически выполненным объемам работ на основании подписанных с обеих сторон актов выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и выставленных счетов-фактур до 2-го числа месяца, следующего за расчетным.


Романова Алёна Александровна, инженер ЭМЦ  
37-48-51

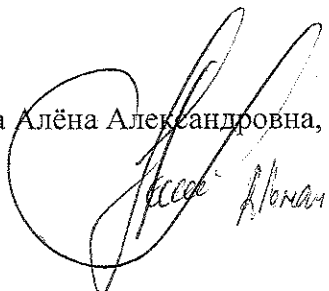

УТВЕРЖДАЮ:  
Организатор закупки  
Главный инженер  
И.В. Юмагулов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

**Порядок и критерии оценки качества предложений участников на услугу  
№20 замене кабеле питания от КТП-570 до РП-30 504 корпуса (лот №25)  
«ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»**

Показатель	Вес критерия	Оценка по критерию	Определение рейтинга предложения
Цена	100%	10 баллов	Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов. По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целого числа): $Б = 10 / (Цп / Цмин), \text{ где}$ Б – количество баллов по критерию цена; 10 – максимальный балл по критерию цена; Цп – цена предложения; Цмин – минимальная цена предложения.
Итого:	100%	10 баллов	

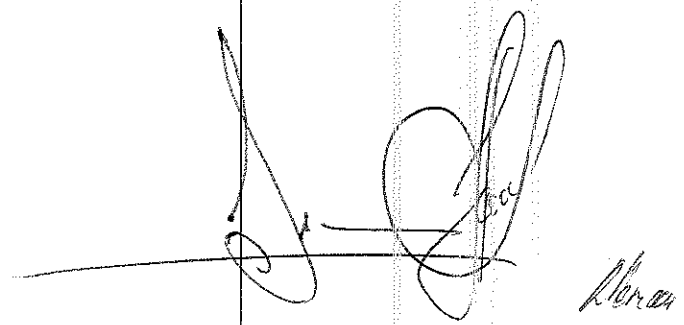

ООО "АвтоЗапчасть КАМАЗ"

Утверждаю:  
Главный инженер  
И.В. Юмагулов

" 22 " 10 2020 г.

от " 02 " 10 2020г.

Дефектная ведомость № 5-20  
Замена провода от КТП 570 до РП30

504 корпус

наименование объекта

инв. № 004008

Вид дефекта:  
Износ: нарушение целостности провода АВВГ 4х120

Необходимые для ремонта запасные части и материалы:

Наименование	ед. изм	кол-во
1) Демонтаж провода АВВГ 4х120 по высотам, всего:	м	134
а) отметка 0	м	32
б) отметка +8	м	36
в) отметка +16	м	66
2) Монтаж провода ВВГнг ФРЛС 5х120 по высотам, всего:	м	134
а) отметка 0	м	32
б) отметка +8	м	36
в) отметка +16	м	66
Запрессовка кабеля на медные наконечники сечения 120	шт	10

Члены комиссии:

Начальник ЭМЦ

Д.В. Красноперов

Зам. Начальника цеха ЭМЦ


И.Ш. Шайхулов

Ведущий инженер

А.Р. Гариев

Старший мастер

А.Т. Хабибуллин

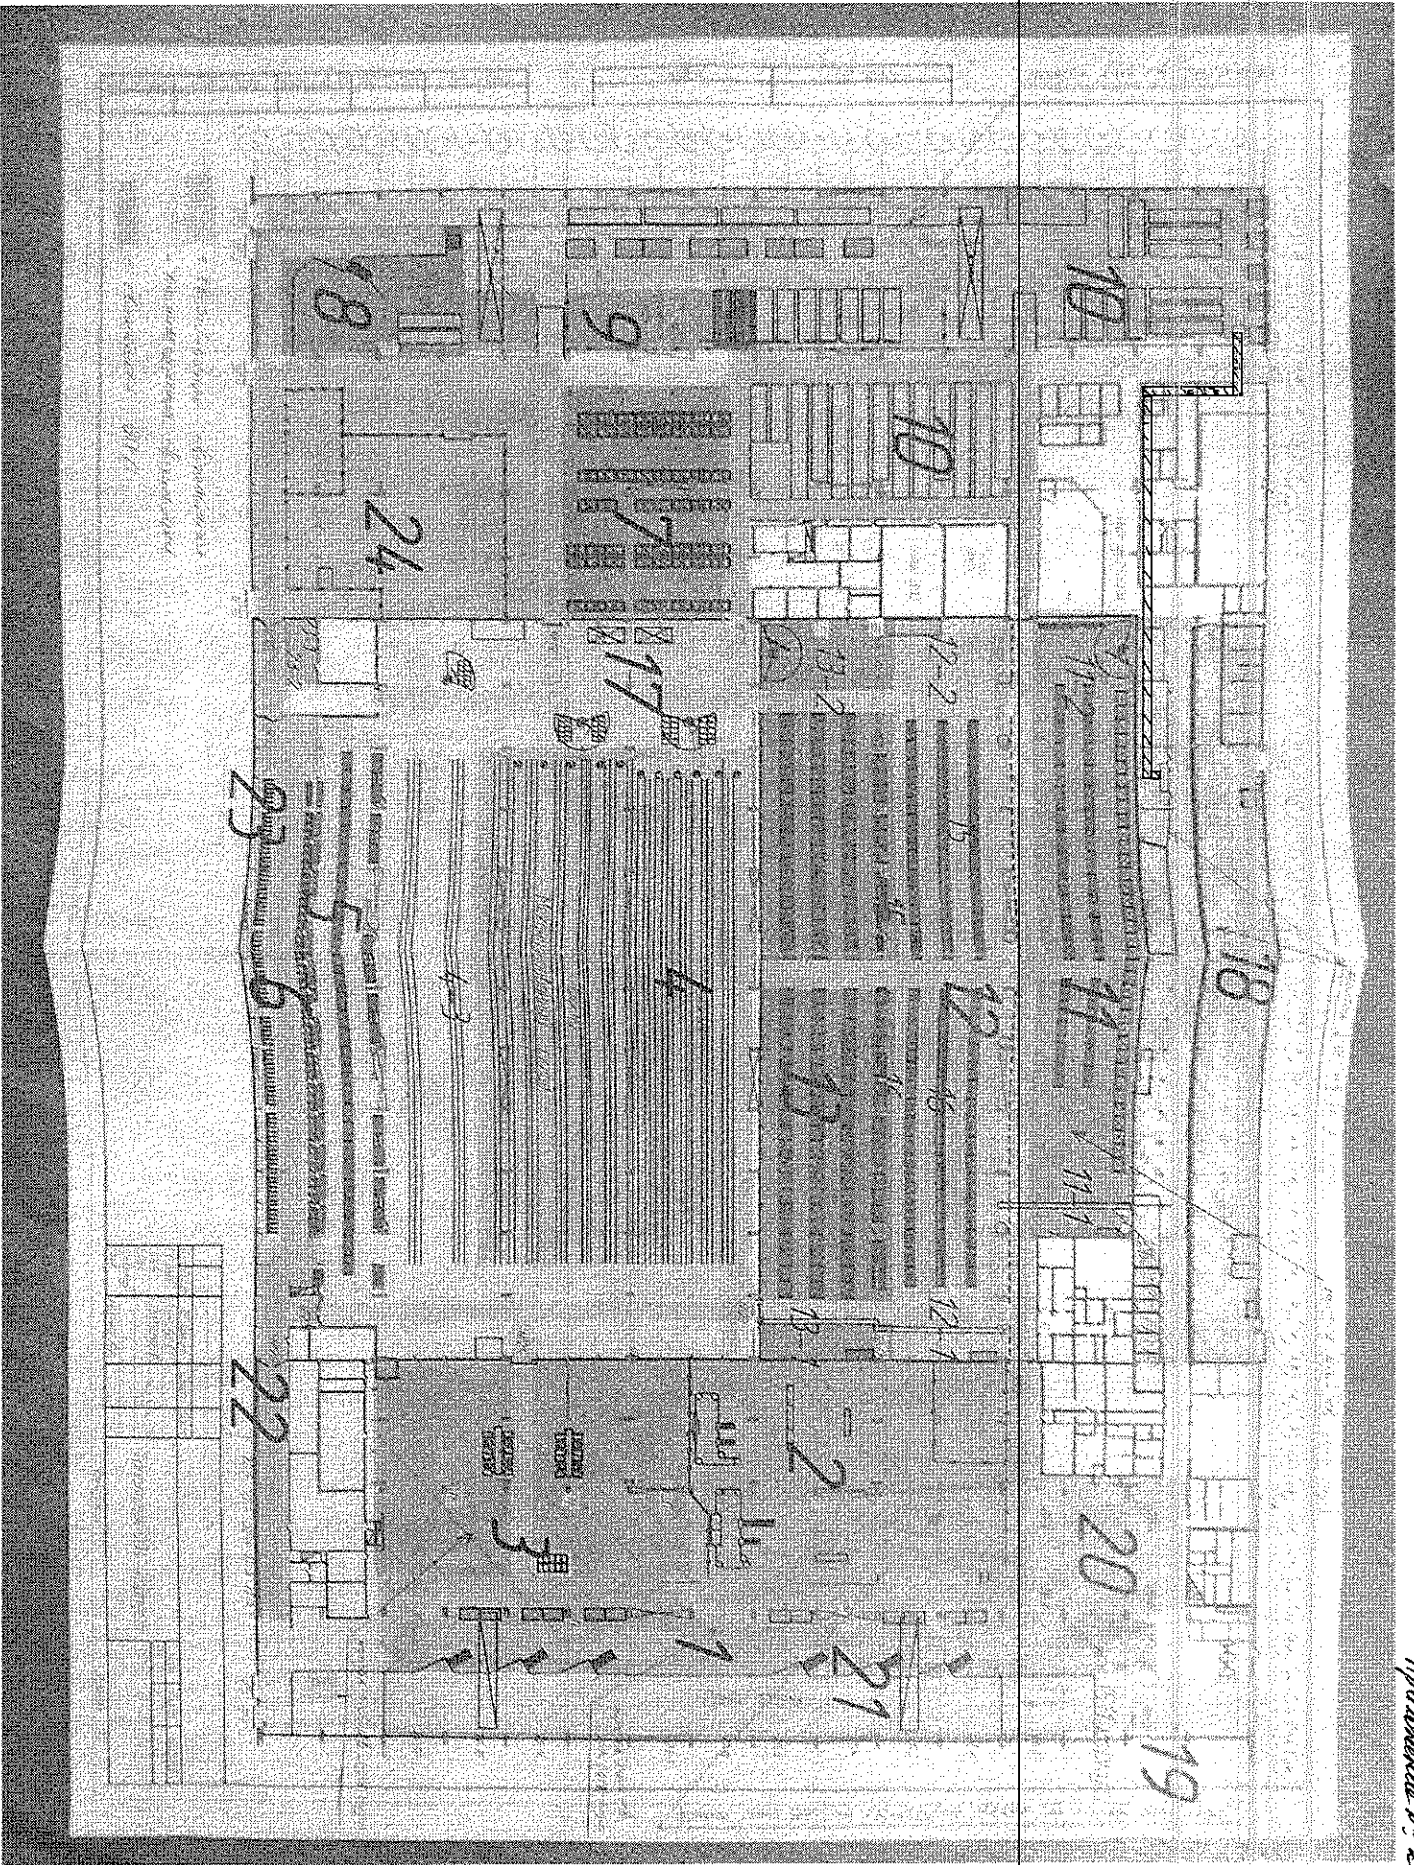

Продолжение № 2